



Система дистанционного управления и контроля тренажером судовой электростанции

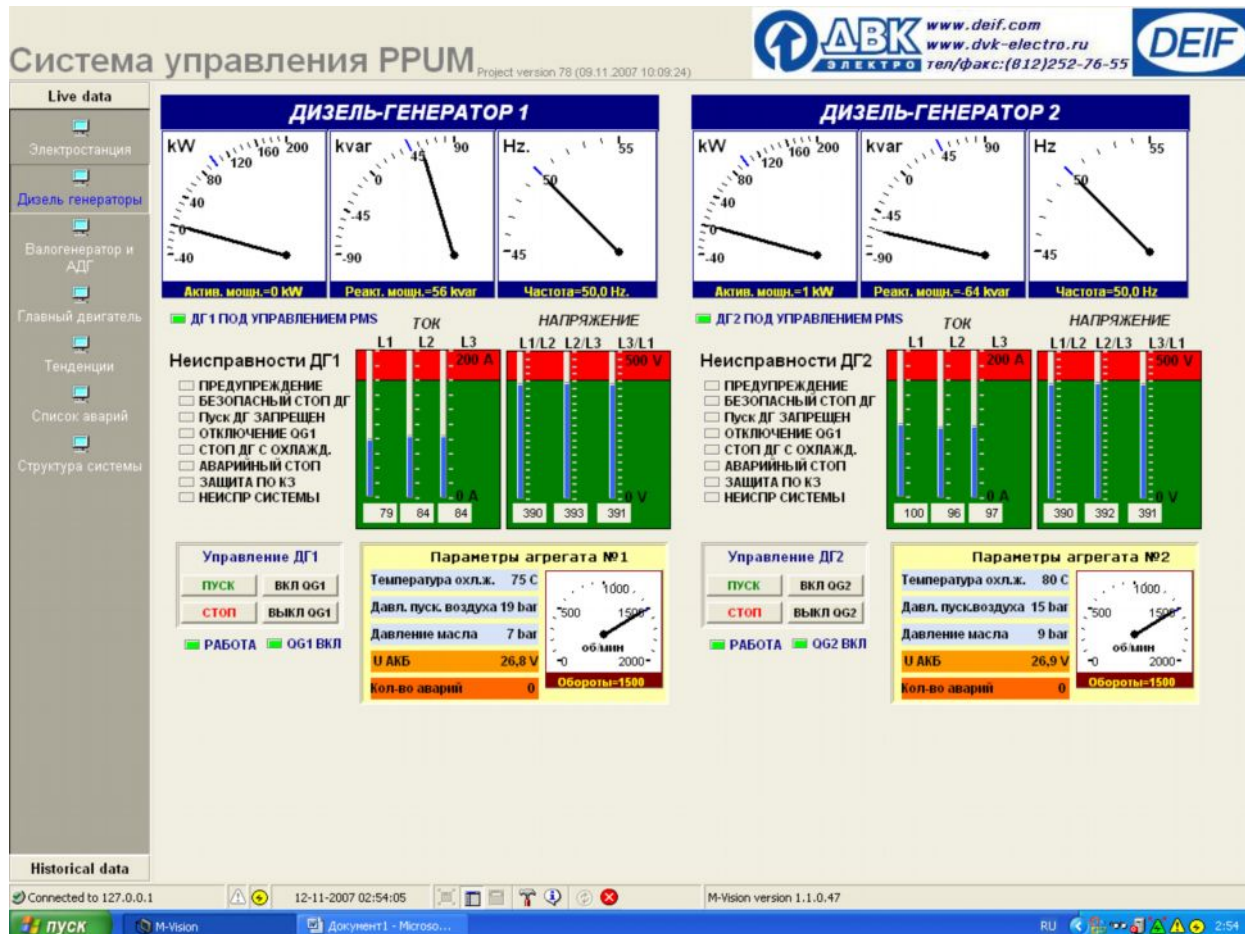

Система управления РПУМ

Project version 78 (09.11.2007 10:09:24)

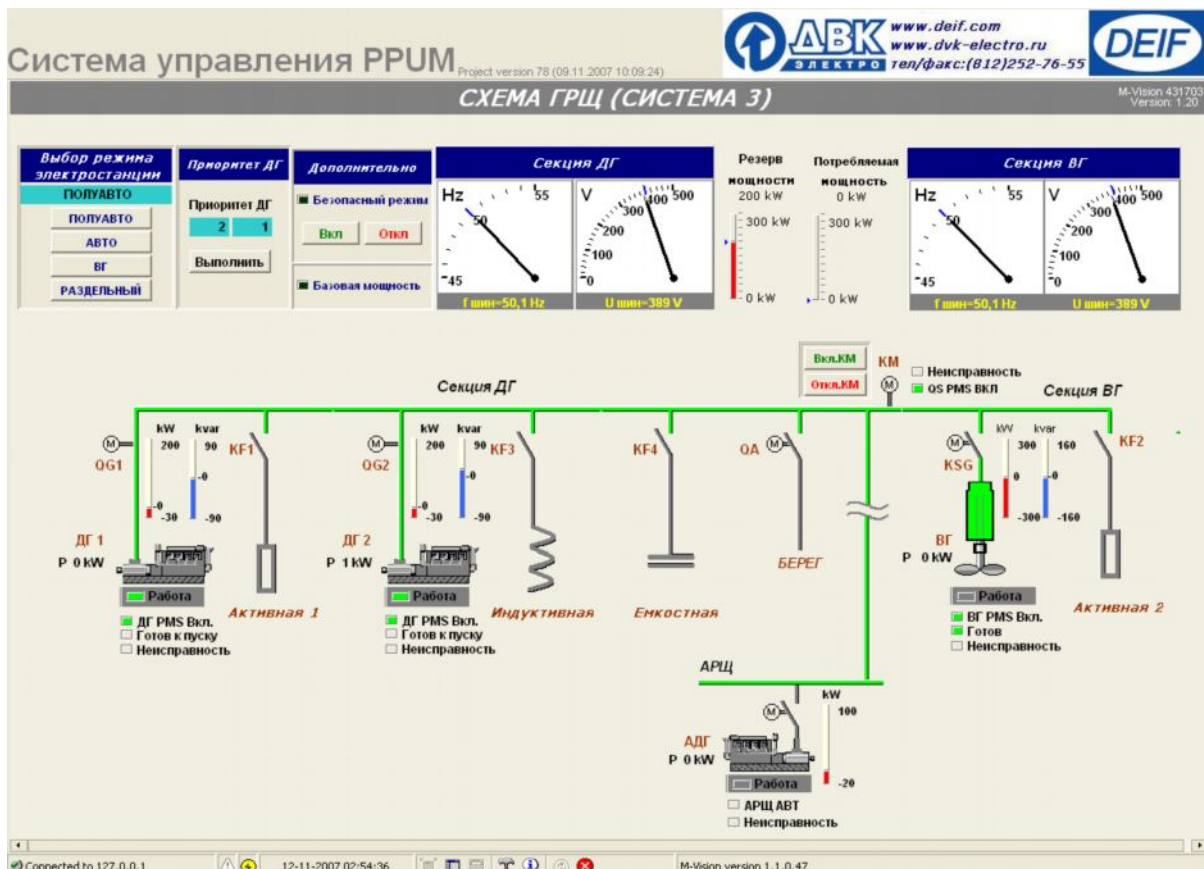


www.deif.com
www.dvk-electro.ru
тел/факс: (812)252-76-55



Live data

- Электростанция
- Дизель генераторы
- Валогенератор и АДГ
- Главный двигатель
- Тенденции
- Список аварий
- Структура системы

Система контроля главного двигателя

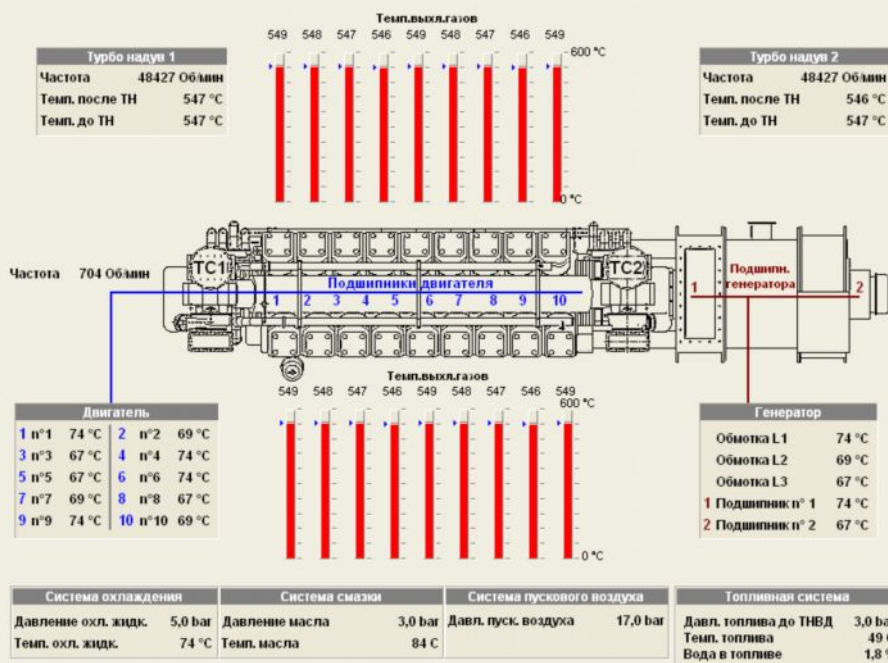

Historical data

Connected to 127.0.0.1



12-11-2007 02:55:27



M-Vision version 1.1.0.47

Система управления РПУМ

Project version 78 (09.11.2007 10:09:24)



www.deif.com
www.dvk-electro.ru
тел/факс: (812)252-76-55



Live data

- Электростанция
- Дизель генераторы
- Валогенератор и АДГ
- Главный двигатель
- Тенденции
- Список аварий
- Структура системы

Source	Message	Category	Active	Ack	TimeOn	TimeOff
COM 3.DG1_master_PPM.Alar	Analog 102_2 (Start Air Press) Alarm	Digital	?	?	12.11.2007 2:41:37	12.11.2007 2:41:50
COM 3.SG_PPM.Alarms.A024	Ext Diff Curr protect Alarm	Digital	?	?	12.11.2007 2:56:01	N/A
COM 3.SG_PPM.Alarms.A024	Ext Short Circuit Alarm	Digital	?	?	12.11.2007 2:56:01	N/A
COM 3.SG_PPM.Alarms.A070	High Cooling Water Temp. Alarm	Digital	?	?	12.11.2007 2:56:01	12.11.2007 2:57:13
COM 3.SG_PPM.Alarms.A070	Low Lub Oil Pressure Alarm	Digital	?	?	12.11.2007 2:56:07	N/A
COM 3.SG_PPM.Alarms.A070	Alarm 1 Alarm	Digital	?	?	12.11.2007 2:56:07	N/A
COM 3.SG_PPM.Alarms.A070	Alarm 2 Alarm	Digital	?	?	12.11.2007 2:56:07	N/A
COM 3.SG_PPM.Alarms.A070	Alarm 3 Alarm	Digital	?	?	12.11.2007 2:56:07	N/A
COM 3.DG1_master_PPM.Alar	Alarm 1 Alarm	Digital	?	?	12.11.2007 2:56:18	12.11.2007 2:57:23
COM 3.DG1_master_PPM.Alar	Alarm 2 Alarm	Digital	?	?	12.11.2007 2:56:18	N/A
COM 3.DG2_PPM.Alarms.A070	Alarm 1 Alarm	Digital	?	?	12.11.2007 2:56:19	N/A
COM 3.DG2_PPM.Alarms.A070	Alarm 2 Alarm	Digital	?	?	12.11.2007 2:56:19	N/A

Historical data

Connected to 127.0.0.1



12-11-2007 02:57:57



M-Vision version 1.1.0.47

Система управления РПУМ

Project version 78 (09.11.2007 10:09:24)




www.deif.com
www.dvk-electro.ru
тел/факс: (812)252-76-55



Live data

- Электростанция
- Дизель генераторы
- Валогенератор и АДГ
- Главный двигатель
- Тенденции
- Список аварий
- Структура системы

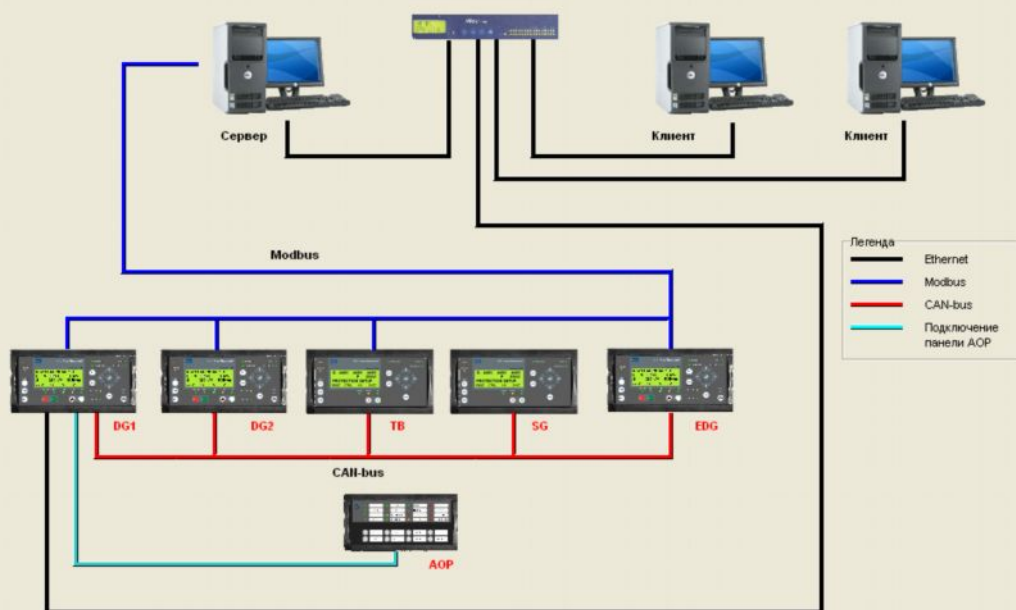

Historical data

Connected to 127.0.0.1



12-11-2007 02:58:17




M-Vision version 1.1.0.47

Live data

- Электростанция
- Аварии и события
- Распределение мощности
- Параметры ГПУ CAT1
- Параметры ГПУ CAT2
- Параметры ДГУ Perkins

Historical Edit Zoom in Zoom out Left Right Print Show as percent Show legend

Распределение мощности

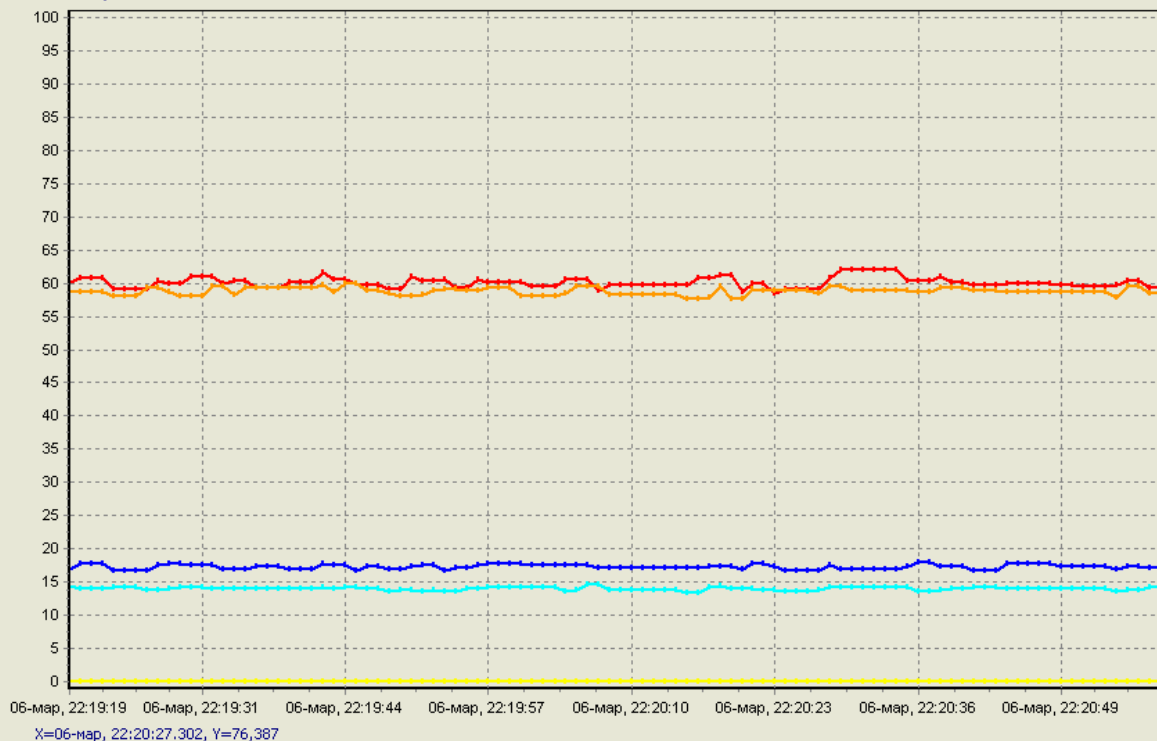

Historical data

Connected to 127.0.0.1



06-03-2008 22:20:58



M-Vision version 1.1.0.47

Live data

Historical data

Отчет о работе
электростанции

Отчет о работе электростанции РПУМ



Устройство	Сообщение	Время вкл.	Время откл.	Квитирован
COM 3.DG1_m	Ext Diff curr protect Alarm	10.11.2007 6:05:29	10.11.2007 6:06:15	10.11.2007 6:05:59
COM 3.DG1_m	Ext Short Circuit Alarm	10.11.2007 6:05:29	10.11.2007 6:06:15	10.11.2007 6:05:59
COM 3.DG1_m	High Cooling Water Temp. Alarm	10.11.2007 6:05:30	10.11.2007 6:06:16	10.11.2007 6:05:59
COM 3.DG1_m	Overspeed Alarm	10.11.2007 6:05:30	10.11.2007 6:06:16	10.11.2007 6:05:59
COM 3.DG1_m	Alarm 1 Alarm	10.11.2007 6:05:30	10.11.2007 6:06:16	10.11.2007 6:05:59
COM 3.DG1_m	Alarm 2 Alarm	10.11.2007 6:05:30	10.11.2007 6:06:16	10.11.2007 6:05:59
COM 3.DG1_m	U-DG High step 1 Alarm	12.11.2007 2:37:48	12.11.2007 2:38:01	12.11.2007 2:40:11
COM 3.SG_PPI	Low Lub Oil Pressure Alarm	12.11.2007 2:56:07	12.11.2007 2:58:55	12.11.2007 2:57:45
COM 3.SG_PPI	Alarm 2 Alarm	12.11.2007 2:56:07	12.11.2007 2:59:02	12.11.2007 2:57:42
COM 3.DG2_Pi	Alarm 1 Alarm	12.11.2007 2:56:19	12.11.2007 2:59:01	12.11.2007 2:57:47
COM 3.DG1_m	Analog 102_2 (Start Air Press)	12.11.2007 2:41:37	12.11.2007 2:41:50	12.11.2007 2:59:12
COM 3.SG_PPI	Ext Diff Curr protect Alarm	12.11.2007 2:56:01	12.11.2007 2:59:08	12.11.2007 2:59:12
COM 3.SG_PPI	Ext Short Circuit Alarm	12.11.2007 2:56:01	12.11.2007 2:59:08	12.11.2007 2:59:12
COM 3.SG_PPI	High Cooling Water Temp. Alarm	12.11.2007 2:56:01	12.11.2007 2:57:13	12.11.2007 2:59:12
COM 3.SG_PPI	Alarm 1 Alarm	12.11.2007 2:56:07	12.11.2007 2:59:02	12.11.2007 2:59:12
COM 3.SG_PPI	Alarm 3 Alarm	12.11.2007 2:56:07	12.11.2007 2:59:02	12.11.2007 2:59:12
COM 3.DG1_m	Alarm 1 Alarm	12.11.2007 2:56:18	12.11.2007 2:57:23	12.11.2007 2:59:12
COM 3.DG1_m	Alarm 2 Alarm	12.11.2007 2:56:18	12.11.2007 2:59:06	12.11.2007 2:59:12
COM 3.DG2_Pi	Alarm 2 Alarm	12.11.2007 2:56:19	12.11.2007 2:59:01	12.11.2007 2:59:12

Page 1 of 1

Connected to 127.0.0.1

12-11-2007 02:59:50


M-Vision version 1.1.0.47

Live data

Historical data

Отчет аварии и
событияОтчет активные
мощностиОтчет
реактивные
мощностиОтчет
напряжение
АКБОтчет частота
генераторовОтчет Тохл.ж
ДГУ PerkinsОтчет Рмасла
ДГУ PerkinsНапряжение
генераторов

Распределение активной мощности

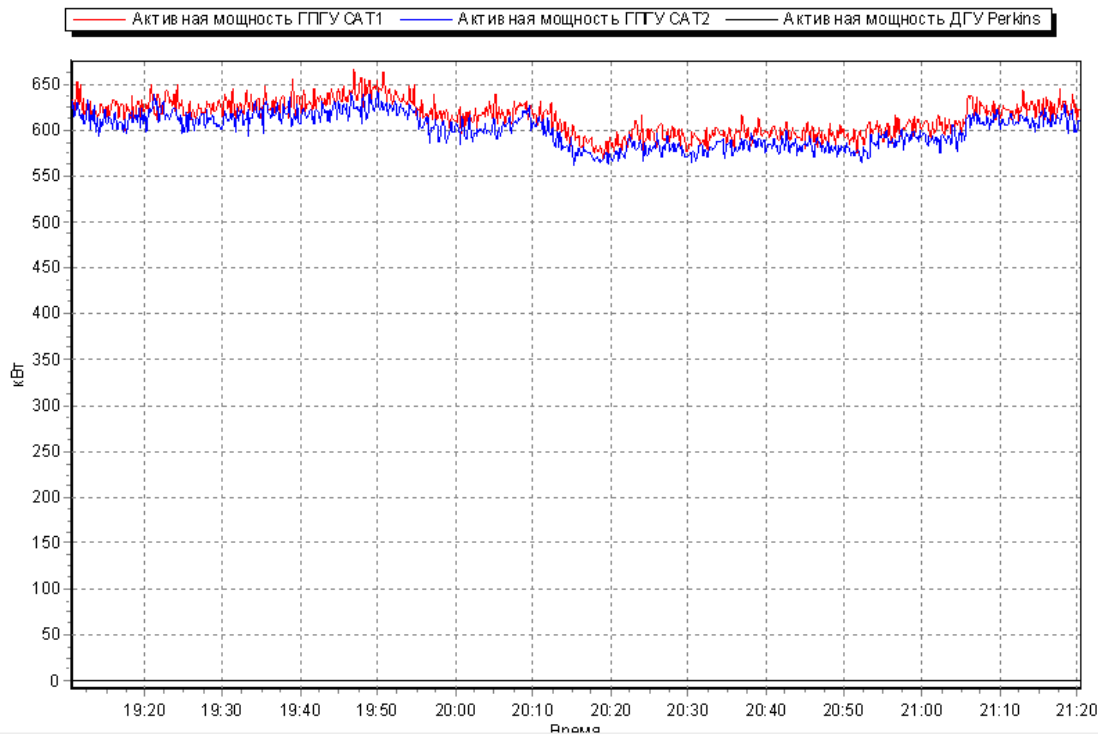

Page 1 of 780

Connected to 127.0.0.1

06-03-2008 22:22:24

M-Vision version 1.1.0.47